

Brasiltec

intelligent solutions worldwide

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

RIO DO SUL - SC

(047) 3525-4790

(047) 3521-0448



(047) 98839-0936

NAS REDES SOCIAIS



www.BRASILTEC.ind.br

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98 "cabe ao Autor, ou ao detentor dos direitos autorais patrimoniais o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica"; art. 29 do mesmo dispositivo legal "depende de autorização prévia e expressa do mesmo para que a obra seja utilizada, por quaisquer modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou legal

Brasiltec

Projeto:

JEFERSON RODE

Revisão:

BRUNO MARTINS

Aprovado:

CLEITON ROCHA

Desenho N :

100

Folha:

1

Total:

7

Data:

02/04/2019

Equipamento:

CHAVE DE TRANSFERENCIA

Cliente:

BRASILTEC

Status:


CONCLUÍDO

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										


CORRENTE		160 3P/4P	250 3P/4P	400 3P/4P	630 3P/4P	800 3P	1000 3P	1600 3P	2500 3P
CONSUMO	PARTIDA	325W		355W		400W	440W		600W
	NORMAL	62W		74W		90W	98W		120W
CORRENTE DE TRABALHO Ie	AC-31A	160	250	400	630	800	1000	1600	2500
	AC-33A	160	250	400	630	800	1000	1600	2500
	AC-35A	160	250	400	630	800	1000	1600	2500
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO		50KA		70KA				120KA	
TENSÃO DE ISOLAÇÃO Ui		750V		1000V					
TEMPO DE CONVERSÃO (S)		1	1,1	1,2			1,25		2.45

	Projeto:	Revisão:	Aprovado:	Desenho N :	Folha:	Total:
	JEFERSON RODE	BRUNO MARTINS	CLEITON ROCHA	100	2	7
	Data:	Equipamento:		Cliente:	Status:	
	02/04/2019	CHAVE DE TRANSFERENCIA		BRASILTEC	CONCLUÍDO	


BORNES DE COMANDO

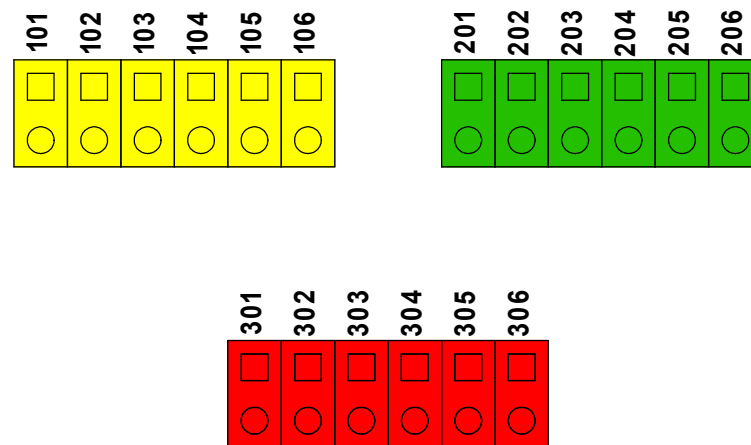


LIGAÇÃO DOS BORNES 102, 103, 104 E 105 LIGAÇÃO DOS BORNES 101 E 106 PAGINA 7

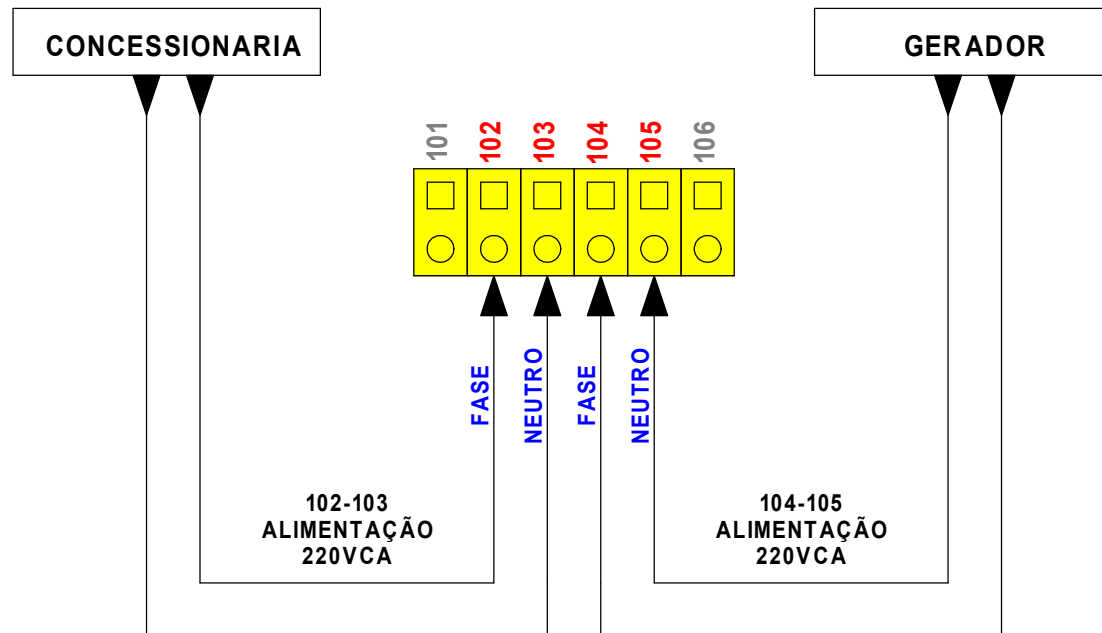

MODO DE CONTROLE AUTOMATICO

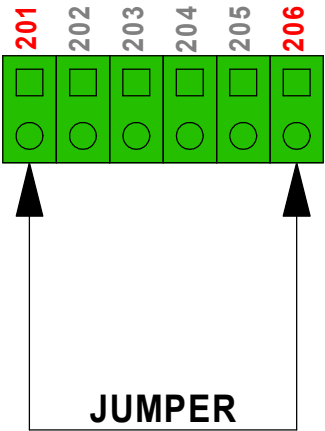

MODO DE CONTROLE MANUAL

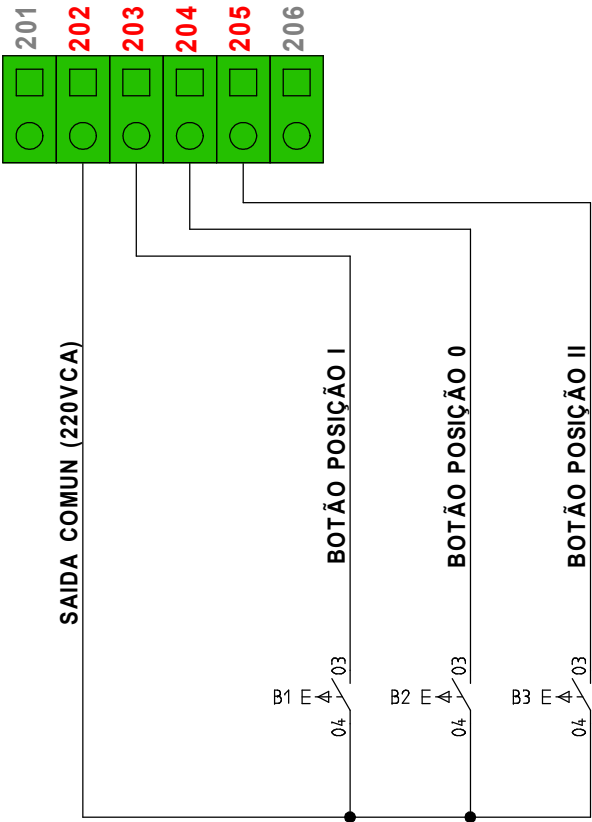

SINALIZAÇÃO

